




## Facilitetskrav

### § 1

#### Stk. 1 Spilleområdet

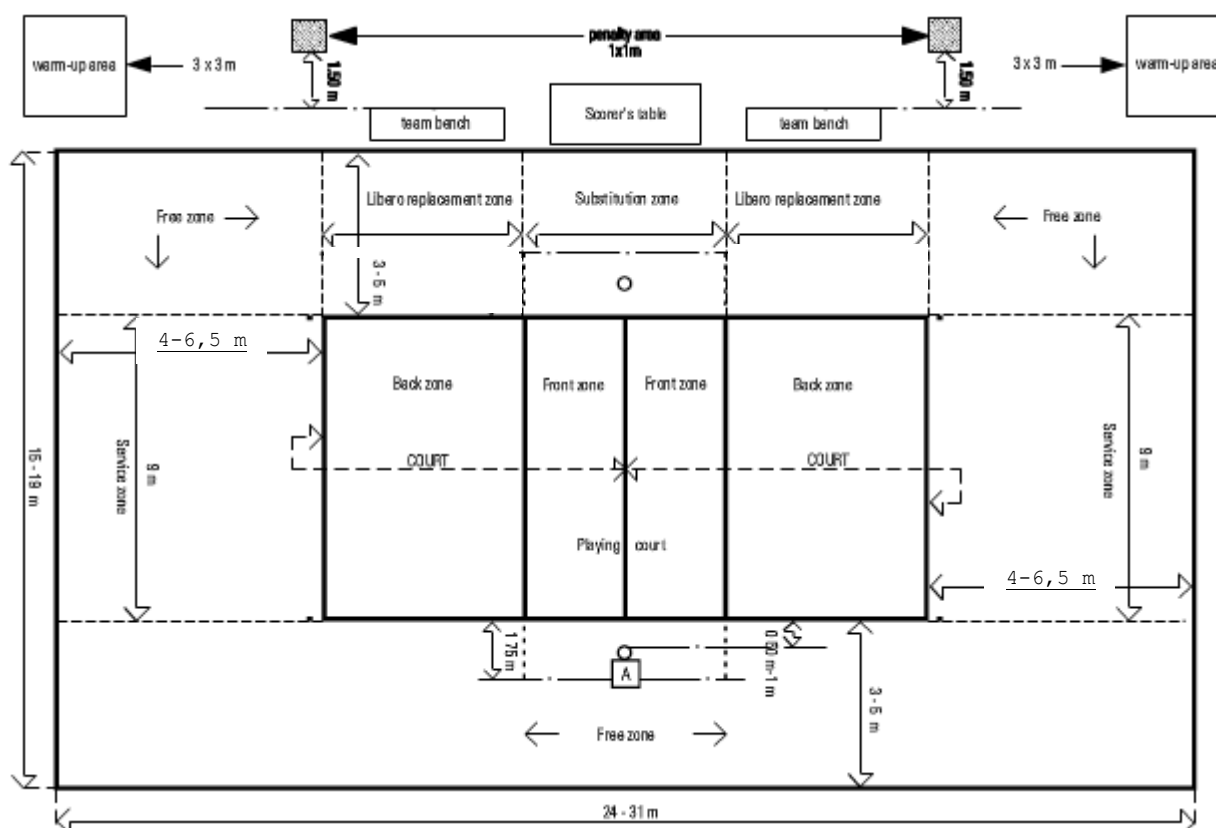

Følgende krav skal opfyldes ved afvikling af alle kamp i Danmarksturneringen og Pokalturneringen.

Se de i skitsen markerede mål.

Der gøres opmærksom på, at der kan være andre krav i forbindelse med internationale kampe, herunder Europa Cup og NEVZA Club Championship kampe.

Bemærk, at tilskuere i ALLE tilfælde skal opholde sig UDEN for spilleområdet.

## § 2


**Stk. 1** Minimumsmål for spilleområdet for kampe i 1. og 2. division samt Pokalturneringens indledende runde og 1/8 delsfinalen:

længde: 26 meter  
 bredde: 15 meter  
 højde: 7 meter

**I Volleyligaen og Pokalturneringens Final4 og kvartfinaler:**

længde: 31 meter  
 bredde: 17-19 meter  
 højde: 8 meter (9 meter anbefales)  
 Banen skal være indfarvet og angrebslinjen skal være forlænget.

Se endvidere de **Officielle Volleyballregler**.

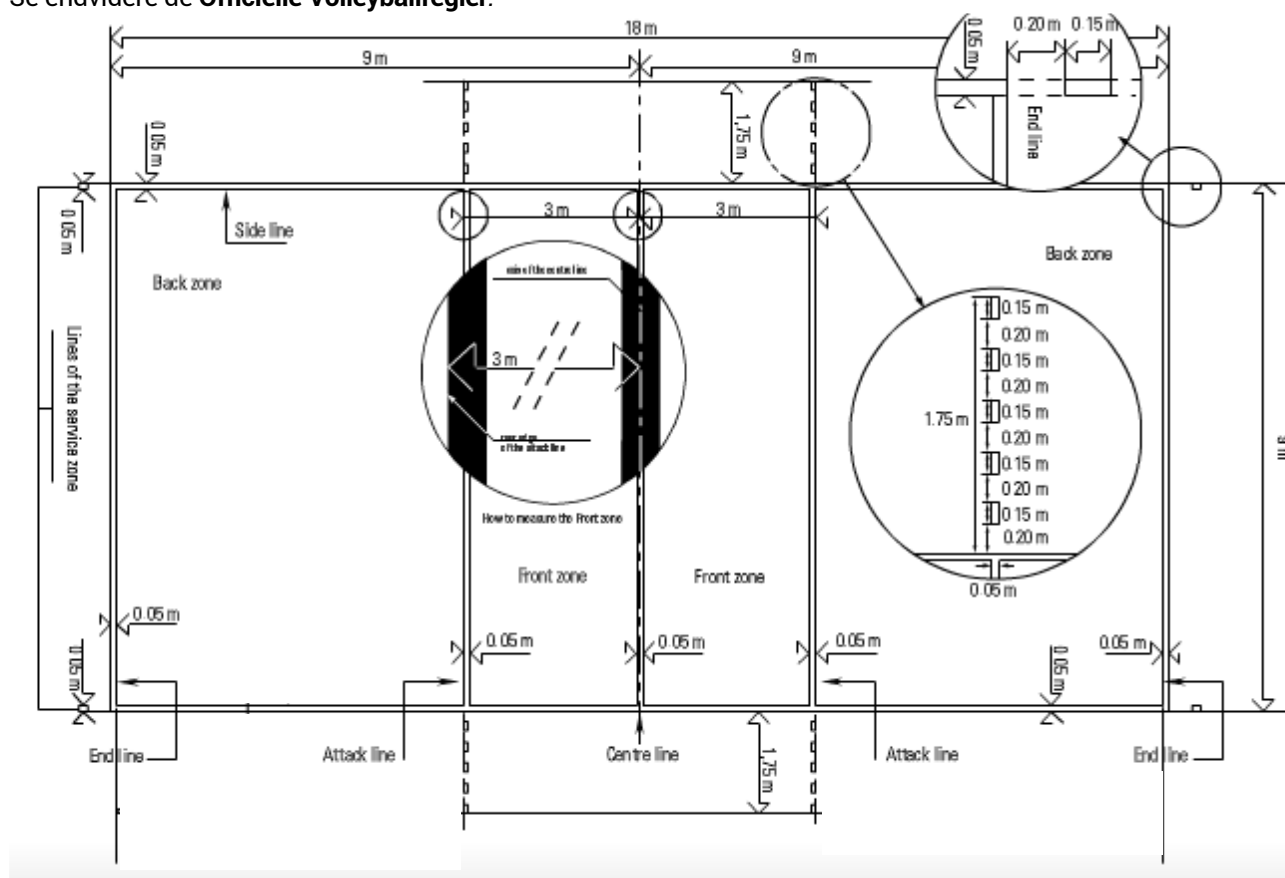

## § 3

### Stk. 1 Krav til bane, officials mv.

Række	Indfarvet Bane	Frizone sidelinje	Frizone baglinje	Minimums højde, meter	Lys, lux, minimum*	Temp.	Bold-langer
Volleyligaen	Krav	4,00	6,50	Herrer: 8,00 Kvinder: 7,00	1.000	16-25°	ja
1. division	anbefalet	3,00	4,00-6,50	7,00	500	16-25°	ja
2. division	tilladt	3,00	4,00-6,50	7,00	500	16-25°	tilladt

\*Der kan søges dispensation fra kravet til lys (lux) for sæsonerne 2023/24, 2024/25 og 2025/26, dog skal der være minimum 700 lux i Volleyligaen og minimum 400 lux i 1. og 2. division.

Række	Dommer platform	Elektronisk kampskema	Mediestat	Video	Buzzer Udskiftning
Volleyligaen	et eller flere ben	ja	ja	ja	ja
1. division	ja	ja	nej	nej	ja
2. division	ja	ja	nej	nej	ja

## § 4

Stk. 1 De eneste tilladte rekvisitter i spilleområdet er netstolper, net samt en højdejusterbar dommerplatform. Netstolper skal fastgøres uden støttewirer, og netstolperne skal være polstret.

I Volleyligaen må der kun anvendes dommerplatforme, der har et eller flere ben mod nettet der fylder mindre end netstolpens diameter (netstolpe inklusive pude), eller dommerplatforme der er monteret på netstolpen.

Stk. 2 Udskiftningsbænke/stole, sekretærbord, teknisk udstyr som f.eks. net kamera og lignende skal være uden for spilleområdet.

## § 5

Stk. 1 Tilskuere kan frit opholde sig på opstillede eller fastmonterede tilskuerpladser.

Stk. 2 Tilskuere, der er placeret bag udskiftningsbænkene/stolene, skal opholde sig minimum én meter fra de i kampen involverede personer. Det anbefales dog, at tilskuere opholder sig på modsatte side af udskiftningsbænken, ligesom de anbefales, at tilskuere placeres i TV-vinkel.

## § 6

Stk. 1 Alle linjer skal være 5 cm brede og i en farve, der adskiller sig tydeligt fra selve spillefladens farve.

Stk. 2 Opstrengningen skal følge de Officielle Volleyballreglers anvisninger.

## § 7

Stk. 1 Gulvfladen skal være jævn og plan i hele spilleområdet. Gulvet skal være af træ, kunstmateriale eller lignende. Gulv af et materiale, der kan være til fare for spillerne, må ikke benyttes. Gulvet skal være uden skarpe kanter eller andet, der kan være til fare for spillerne.

## § 8

Stk. 1 Udskiftningsspillere skal varme op (uden bold) uden for spilleområdet.

## § 9

### Reklameskilte/bander og gulvreklamer

Stk. 1 Bandereklamer må ikke placeres tættere på sidelinjen end 4 m og ikke tættere på baglinjen end 6½ m.


Stk. 2 Minimum 5/6 af banen skal være omgivet af bander (60 bande meter - 20 bander af 3 meter). Bander 25 og bande 26 jf. tegning nedenfor kan benyttes, såfremt Volleyball Danmark godkender dette.

Stk. 3 Volleyball Danmark har retten til 4 reklamebander á 3 meter i længden og 1 meter i højden til branding af Vollelygaen og til branding af eventuelle Vollelyligasponsorer. Volleyball Danmark vil have banderne placeret i TV-vinkel, og Volleyball Danmark vil beslutte placeringen af reklamebander i hver enkelt hal.

Stk. 4 En klub har mulighed for at benytte LED bander eller lignende som hel eller delvis erstatning af "normale bander" á 3 meter. I tilfælde af at en klub benytter LED bander helt eller delvist i TV-vinkel skal Volleyball Danmark ikke råde over nogle "normale bander". Til gengæld skal Vollelygaen og eventuelle Vollelyligasponsorer brandes på alle LED banderne i minimum 10% af kamptiden.

Stk. 5 Volleyball Danmark har retten til at brande den netstolpe der vender ud mod TV kameraernes placering, således at netstolpen tydeligt vises på TV-optagelser fra kampen.

Stk. 6 Der må lægges gulvreklamer på spillefladen efter godkendelse hos turneringslederen.

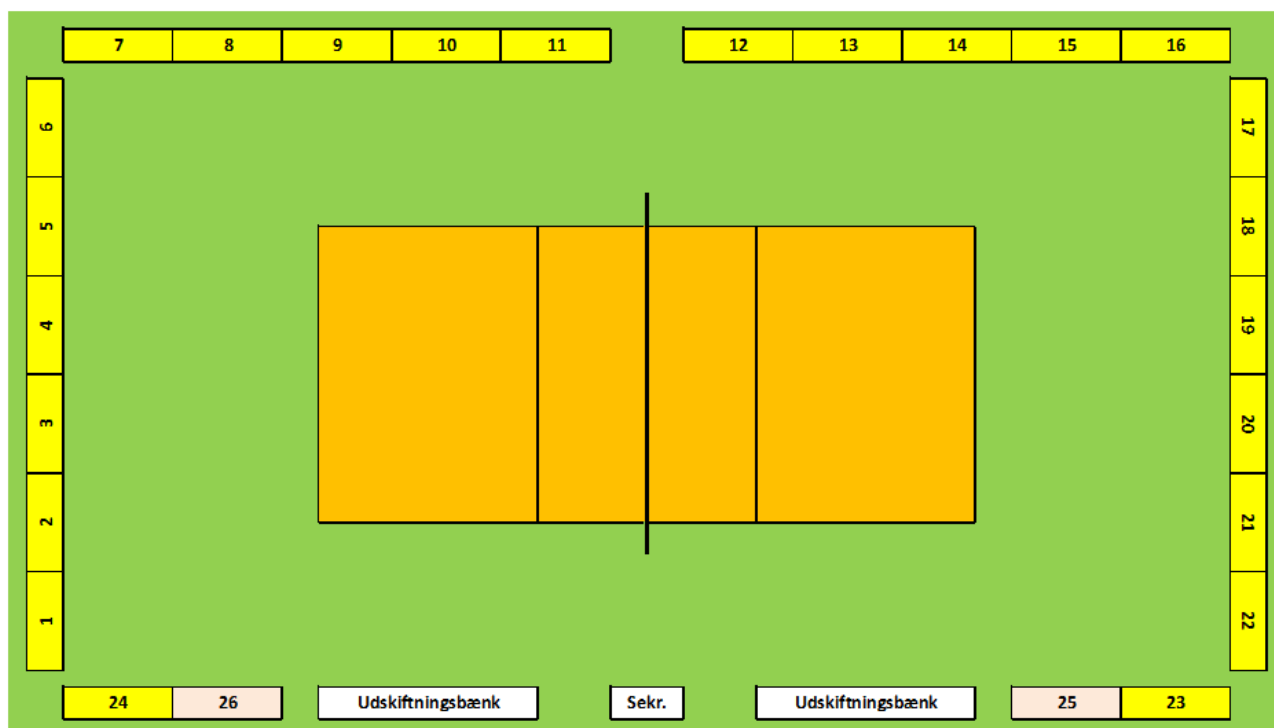

## § 10

### Nettet

Stk. 1 Nettet skal være i overensstemmelse med de Officielle Volleyballregler.

## § 11

### Stk. 1 Yderligere rekvisitter

1. Målestok af metal eller træ. Nethøjderne skal være tydeligt afmærket på målestokken.
2. Dommerplatform, der skal være højdejusterbar. Dommerplatformen må ikke være til fare for spillerne eller dommerne.

3. Sekretærbord med stole skal placeres i banens umiddelbare nærhed modsat 1. dommeren, og uden for spilleområdet.
4. Stillingstavle, som enten kan være elektronisk stillingstavle (hvilket er et krav i Volleyligaen) eller et vendesystem, der er placeret på sekretærbordet. Det anbefales, at den elektroniske stillingstavle placeres tydeligt for publikum i hallen.
5. Udskiftningsbænke/stole placeres uden for spilleområdet på hver side af sekretærbordet. Således at den plads, der er nærmest sekretærbordet, er på højde med angrebslinjen.
6. Klude/svaber eller lignede skal forefindes til brug for aftørring af gulv.
7. Scoutpladser skal stilles til rådighed for enden af banen. Der skal være strøm og mulighed for opsætning af videokamera.
8. Udskiftningssignal/buzzer.
9. Linjedommerflag anvendes såfremt, der er påsat linjedommere.

## § 12

**Stk. 1 Arrangørklubben/hjemmeholdet er endvidere ansvarlig for tilstedeværelse af:**

1. Online computer med Volleyball Danmarks elektronisk kampschema.
2. Egen holdseddel og opstillingssedler.
3. Kuglepenne.
4. Kampbold(e), som er godkendt af Volleyball Danmark. I Volleyligaen samt i 1. division anvendes der 4 kampbolde, mens der i øvrige divisioner anvendes 1 kampbold.
5. Minimum 20 bolde til opvarmning, af samme mærke og type som kampboldene.
6. Boldpumpe.
7. Kode til godkendelse i Volleyball Danmarks elektroniske kampschema.

## § 13

**Stk. 1 Udeholdet er ansvarlig for tilstedeværelse af:**

1. Egen holdseddel.
2. Egne rotations-/opstillingssedler.
3. Kode til godkendelse i Volleyball Danmarks elektroniske kampschema.

## § 14

**Stk. 1 Specielle krav til hallen vedrørende kampe i Volleyligaen**

1. Der skal være internetadgang til Volleyball Danmarks elektroniske kampschema.
2. Der skal være mulighed for minimum 300 siddepladser i grundspillet og nedrykningsspillet med gode udsynsforhold. Fra kvartfinaler og frem skal der være mulighed for at have flere siddende tilskuere. Siddepladserne skal være godkendt af myndighederne.
3. Holdene skal have deres eget aflåselige omklædningsrum med badeforhold. Omklædningsrummet skal være tilgængeligt under hele kampen.
4. Der skal reserveres pladser til pressen, og der skal være mulighed for internetadgang for pressen.
5. Der skal være salg af forfriskninger.

## § 15 (appendiks)


### Fremtidens volleyballhaller

Stk. 1 Fremtidens haller bør være tilpasset til følgende forhold:

Hallen skal være minimum 25 meter i bredden og minimum 35 meter i længden.

Højden til loftet skal være minimum 8 meter for kvinder og minimum 9 meter for herrer og lysstyrken skal være minimum 1.500 lux.


Skal der bygges en ny hal, kan klubber og kommuner med fordel kontakte Volleyball Danmarks turneringsleder på [turnering@volleyball.dk](mailto:turnering@volleyball.dk) for rådgivning.

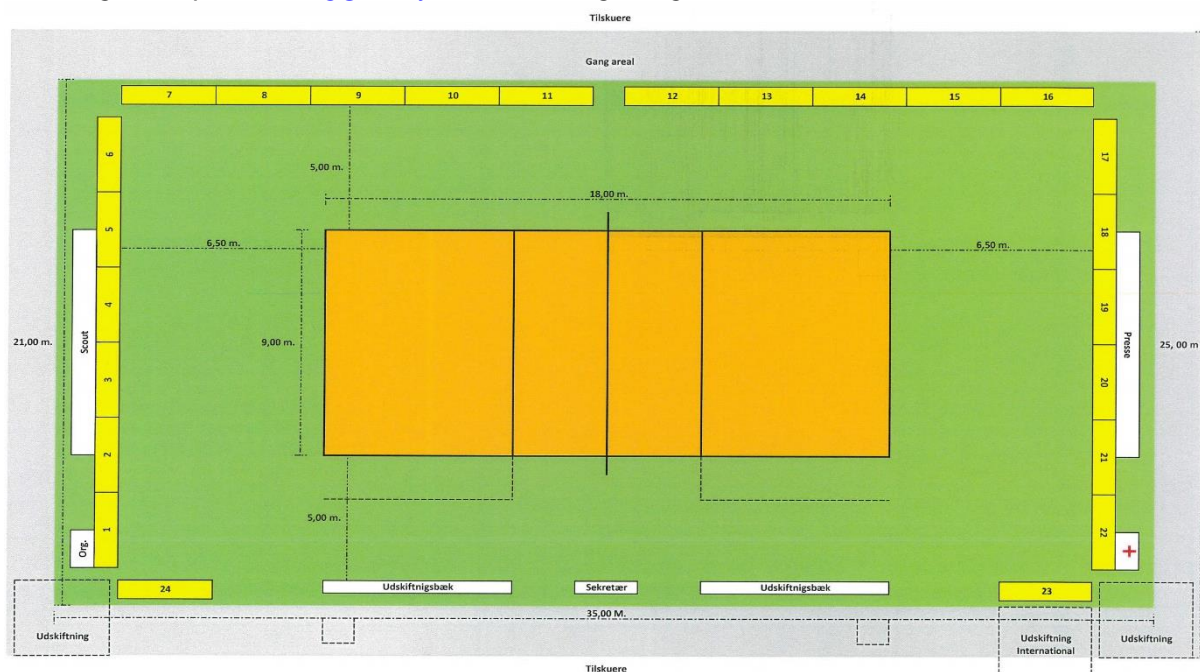


Det anbefales at tænke fleksibelt, f.eks. ved at lave en funktionel træningshal der enkelt kan omdannes til en arena ved større kampe.

Eksemplet har et gulv på 32 x 53 meter som vil være ideel som træningshal til både volleyball og basketball, da hallen vil kunne rumme 3 træningsbaner på tværs.

Stk. 2 Det er intentionen, inden for få år, at banerne skal være fuldt omkranset af bænke, med mulighed for en indfasning på 4 år for nye klubber i Vollelygaen.

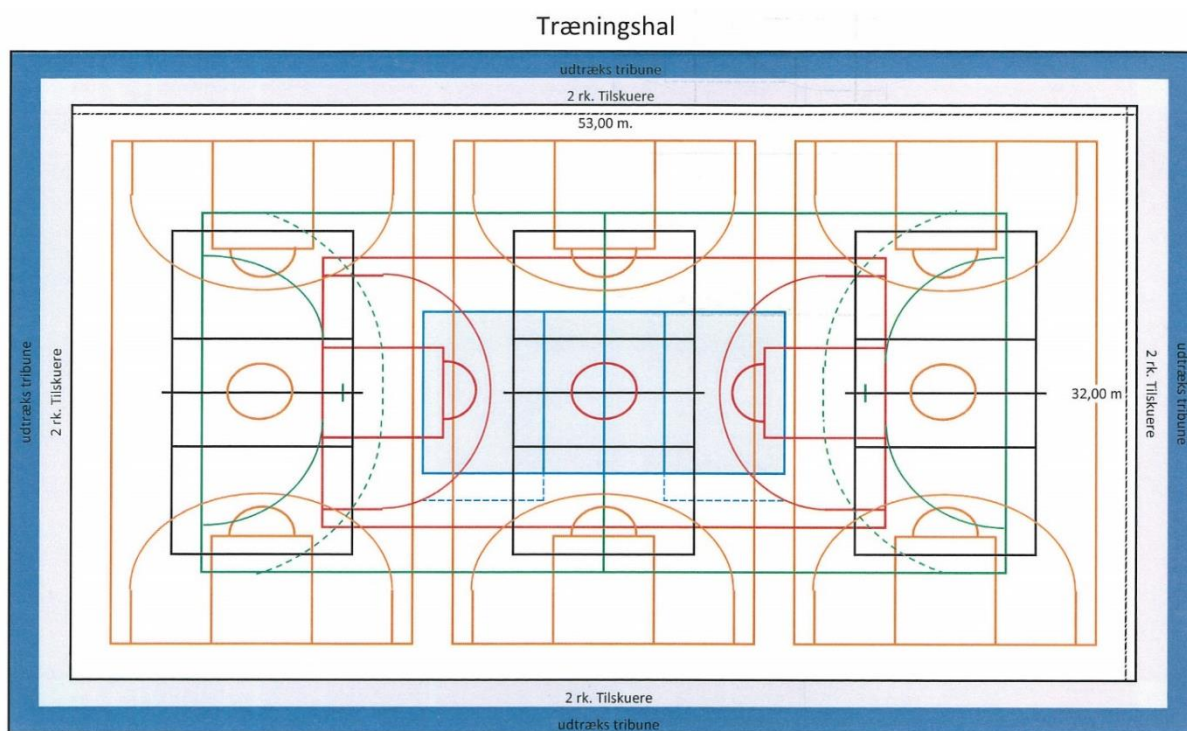

Hvis der er etableret udtrækstribuner kan hallen omdannes til en arena med min. 500-1.000 tilskuere.

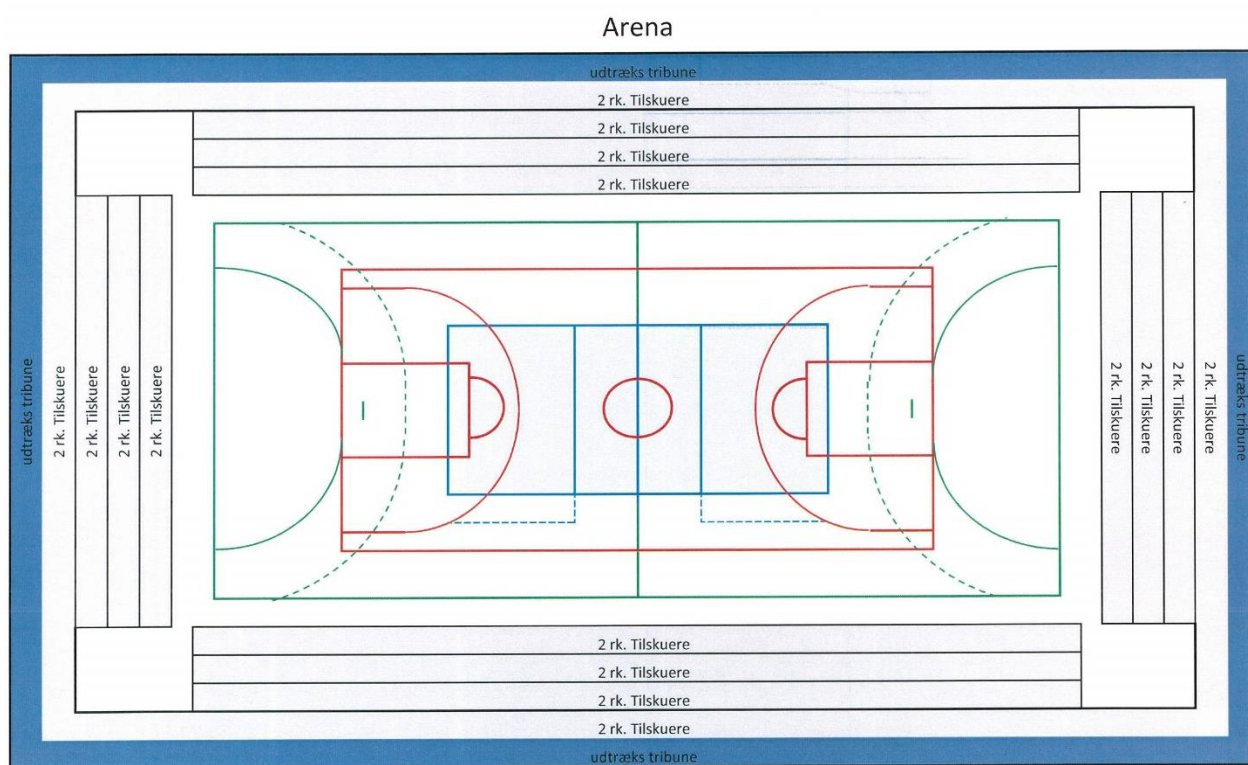

Vedtaget af Volleyball Danmarks Liga- og divisionsudviklingsudvalg den 20. juni 2024.